


Trinkwasser-Info 2024

Wasserversorgung Heitenried

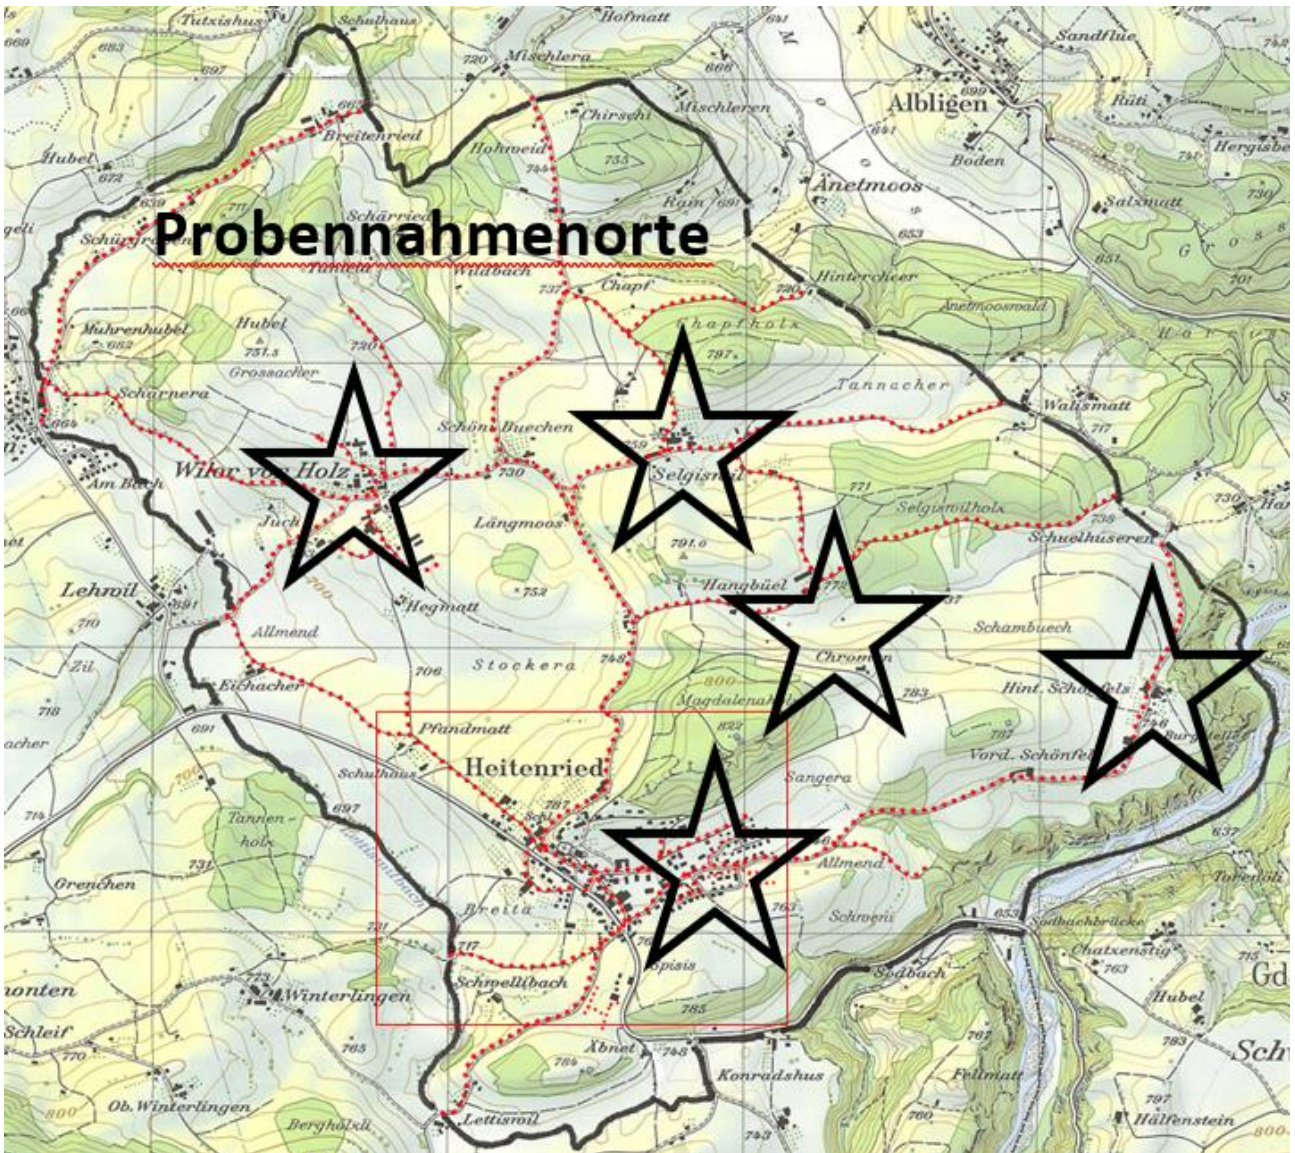


Analyseresultate

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Escherichia coli

Fäkalkeime

Grenzwert
max. 0/100ml

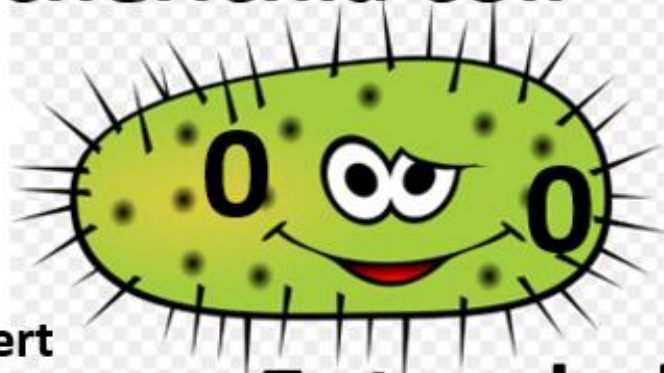

Enterokokken

Aerobe mesophile Keime \emptyset 3.5 /ml

min. 0 / max. 13

Grenzwert max. 300(Netz)-100(Quelle)/ml

Nitrat \emptyset 18.8 mg/l
min. 15.0 / max. 26.0
Grenzwert max. 40mg/Liter



Härte \emptyset 26.54 °fH
min. 24.8 / max. 29.0

Bezüglich der analysierten Parameter entsprechen alle Proben den geltenden anwendbaren Normen.

Die ausführliche Trinkwasser-Info 2024 kann auf der Webseite der Gemeinde konsultiert werden.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

- ☞ Gemeindeverwaltung Heitenried
- ☞ Wasserwart Walter Maurer
- ☞ Gemeinderat Walter Maurer